



いいなし

飯梨川流域における1次渇水調整を開始します

飯梨川流域では、梅雨明け以降、降雨の少ない状況が続き、県管理の布部ダムおよび山佐ダムへの流入量が減少しています。このため、本日（8月4日8時）時点における布部ダムと山佐ダムの合計貯水率は64.8%※となっており、今後も減少傾向が続くことが予想されます

この状況を踏まえ、飯梨川下流域の農業用水の取水について調整を行う必要があることから、飯梨川水利管理委員会の同意を得て、本日8月4日（火）12時より「第1次渇水調整」を開始します。なお、今回の渇水調整においては都市用水（上水・工水）の取水制限は行いません。調整内容の詳細につきましては下表を参照願います。

渇水調整開始の目安は以下のとおり


段階	渇水調整開始条件	主な調整内容
1次渇水調整	布部ダムの流入量が毎秒0.98m ³ 未満となった日から11日以降、または布部ダム・山佐ダムの合計貯水率が70%を下回った場合	農業用水の取水量を2.54→2.09 m ³ /sに減量
2次渇水調整	降雨がないまま推移し、合計貯水率が50%を下回った場合	農業用水：2.09→1.88 m ³ /s、都市用水：10%減量

※ 布部ダム・山佐ダムの合計貯水率とは、洪水期における両ダムの利水容量（合計3,400千m³）を基準に、貯水量の合計を百分率で表したものです。

＜渇水に関する問い合わせ先＞


担当内容	電話番号	窓口
県内ダムの状況	0852-22-6207	島根県土木部河川課 河川開発室（藤原・高橋）
農業への影響（一般論）	0852-22-5154	島根県農林水産部 農業経営課（清水）
農業被害（高温・渇水）	0852-22-5109/5129	島根県農林水産部 農山漁村振興課（長野・柏木）
都市用水への影響	0852-22-5672	島根県企業局（竹内）
安来市の農業への影響	0854-23-3334	安来市農林水産部 農林整備課（井戸・田中）

位置図

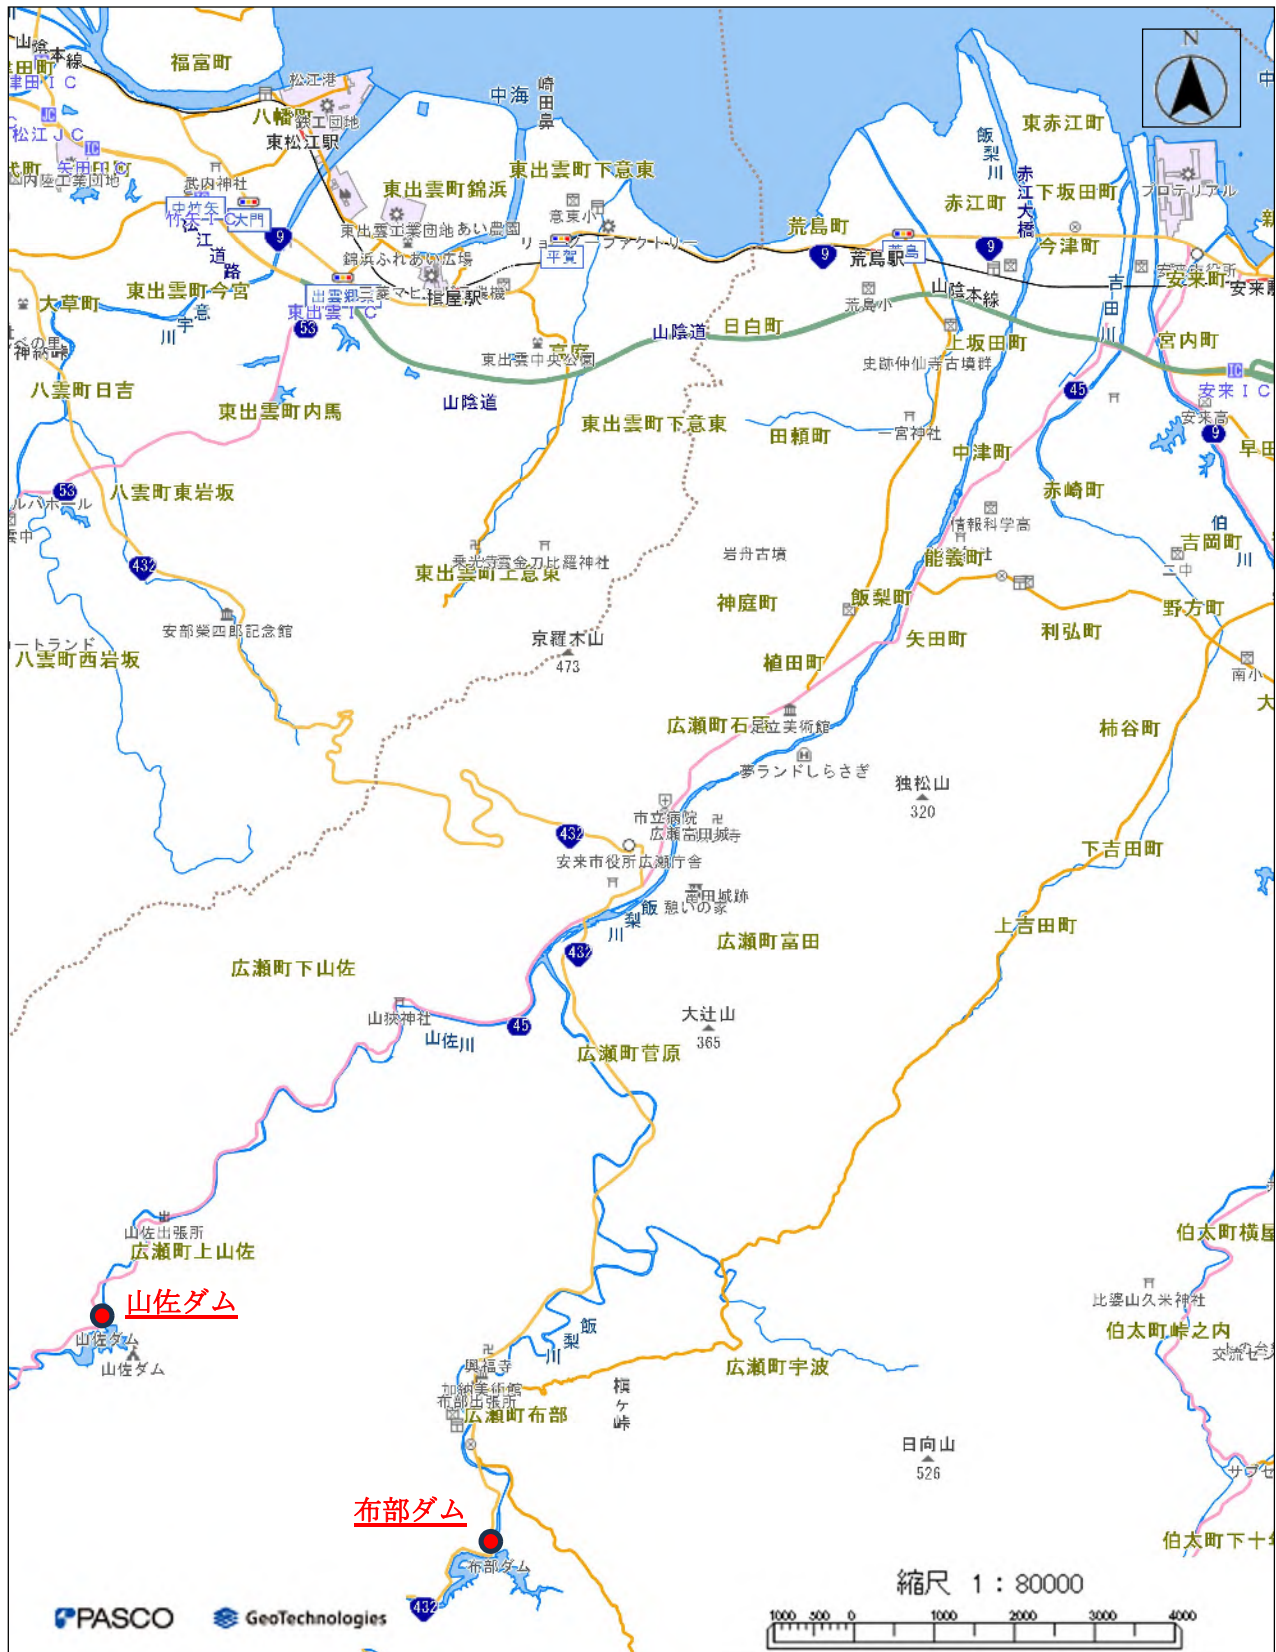


< 布部ダム 降水量 >

令和 8 年 8 月 4日8:00時点

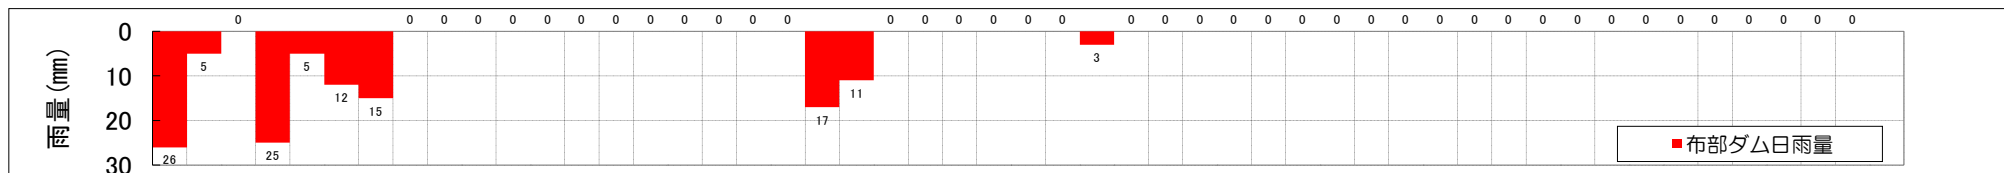

< 布部ダム流入量・布部、山佐ダム貯水量 >

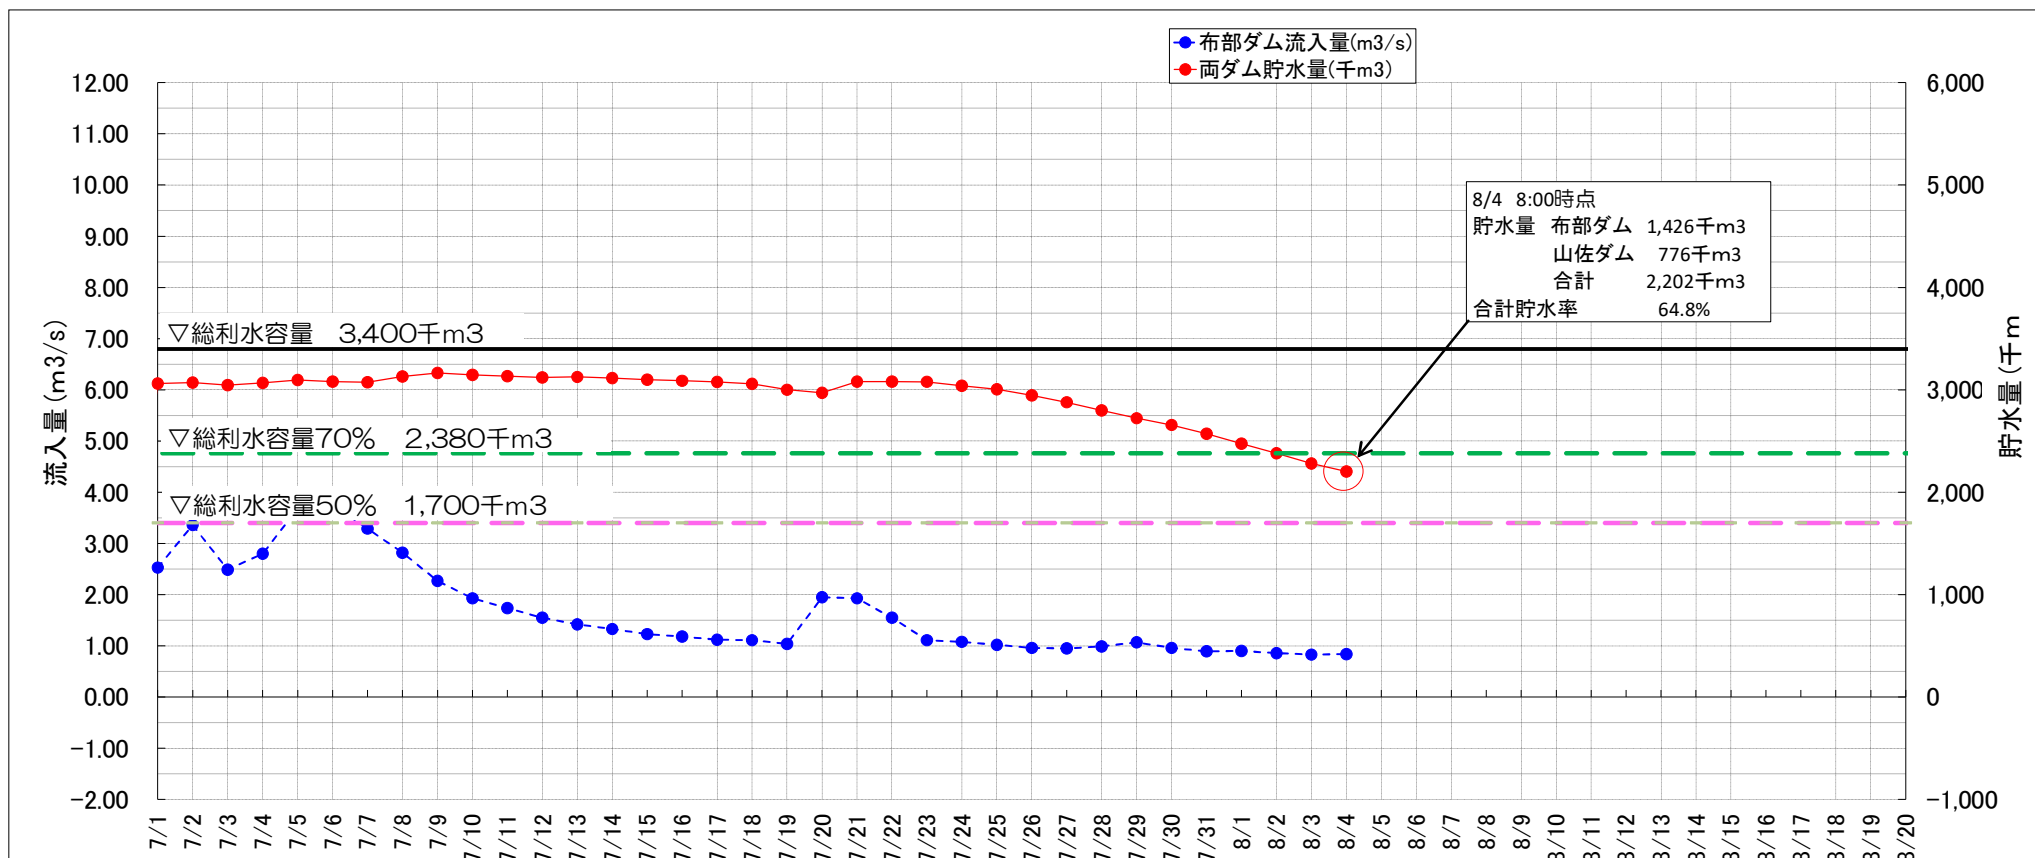

県土木部所管ダムの状況

令和8年8月4日
8:00 現在
土木部河川課

【土木部所管ダム】

ダム名	利水目的	利水容量(千m ³) (洪水期6/16~9/30)	貯水量(千m ³)	貯水率(%) (洪水期6/16~9/30)	運用状況
布部ダム	上水、工水 発電	2,300	1,426	62.0	8月4日（火） 12：00～1次湧水調整開始
山佐ダム	上水、発電	1,100	776	70.5	
布部・山佐両ダム合計		3,400	2,202	64.8	
三瓶ダム	上水、不特定	1,730	1,250	72.3	8月6日（木） 10：00～1次湧水調整開始予定
波積ダム	不特定	500	398	79.6	
八戸ダム	上水、工水 発電、不特定	5,200	4,066	78.2	
第二浜田ダム	不特定	650	600	92.3	
大長見ダム	上水、不特定、 発電	4,300	4,607	100.0	
御部ダム	発電、不特定	2,000	1,186	59.3	
笹倉ダム	不特定、発電	200	265	100.0	
銚子ダム	上水、不特定	1,050	800	76.2	
美田ダム	上水、不特定	216	174	80.6	