



誰
もが、
誰か、
たから
もの。

さんべ 三瓶川流域における1次渇水調整を開始します

三瓶川流域では、梅雨明け以降まとまった降雨がなく、県が管理する三瓶ダムへの流入量が減少しており、本日（8月4日 8時）時点における三瓶ダムの貯水位はEL.125.24mとなっています。

このため、三瓶ダムの渇水調整開始条件※¹である貯水位 EL.125.0mを8月6日にも下回ることが予測されるため、8月6日（木）10時より「1次渇水調整」を開始します。

なお、今後の気象状況によっては、調整の延期・中止の可能性があります。

【1次渇水調整の内容】

ダム下流の出口地点（大田市大田町出口）における灌漑用水流量※²を30%減とする（維持流量※³の制限は無し）。なお、水道用水流量（0.05m³/s）は、ダムから直接取水しており、制限は行わない。

調整前 0.846m³/s=0.358m³/s（維持流量）+0.488m³/s（灌漑用水流量）

調整後 0.700m³/s=0.358m³/s（維持流量）+0.342m³/s（灌漑用水流量 30%減）

※1.渇水調整開始条件

段階	渇水調整開始条件	主な調整内容
1次渇水調整	三瓶ダムの貯水位がEL.125.0m（概ね利水貯水容量71%）未満となった場合	出口水位局での灌漑用水流量を30%減量する。
2次渇水調整	三瓶ダムの貯水位がEL.124.0m（概ね利水貯水容量59%）未満となった場合	出口水位局での維持流量を10%減量、灌漑用水流量を50%減量する。
3次渇水調整	三瓶ダムの貯水位がEL.123.0m（概ね利水貯水容量50%）未満となった場合	出口水位局での維持流量を50%減量、灌漑用水流量を50%減量する。
4次渇水調整	三瓶ダムの貯水位がEL.123.0m（概ね利水貯水容量50%）未満となった際に、三瓶ダム水利使用調整会議を開催し対応を協議	


※2.灌漑用水流量：農業用水として確保する流量

※3.維持流量：河川の水環境などを確保するための最低限の流量

＜渇水に関する問い合わせ先＞


担当内容	電話番号	窓口
県内ダム状況	0852-22-6207	島根県土木部河川課 河川開発室（藤原・高橋）
農業への影響（一般論）	0852-22-5154	島根県農林水産部 農業経営課（清水）
農業被害（高温・渇水）	0852-22-5109/5129	島根県農林水産部 農山漁村振興課（長野・柏木）
大田市水道への影響	0854-83-8111	大田市上下水道部水道課（岩倉）
大田市の農業への影響	0854-83-8083	大田市産業振興部農地整備課（岩谷）

位置図

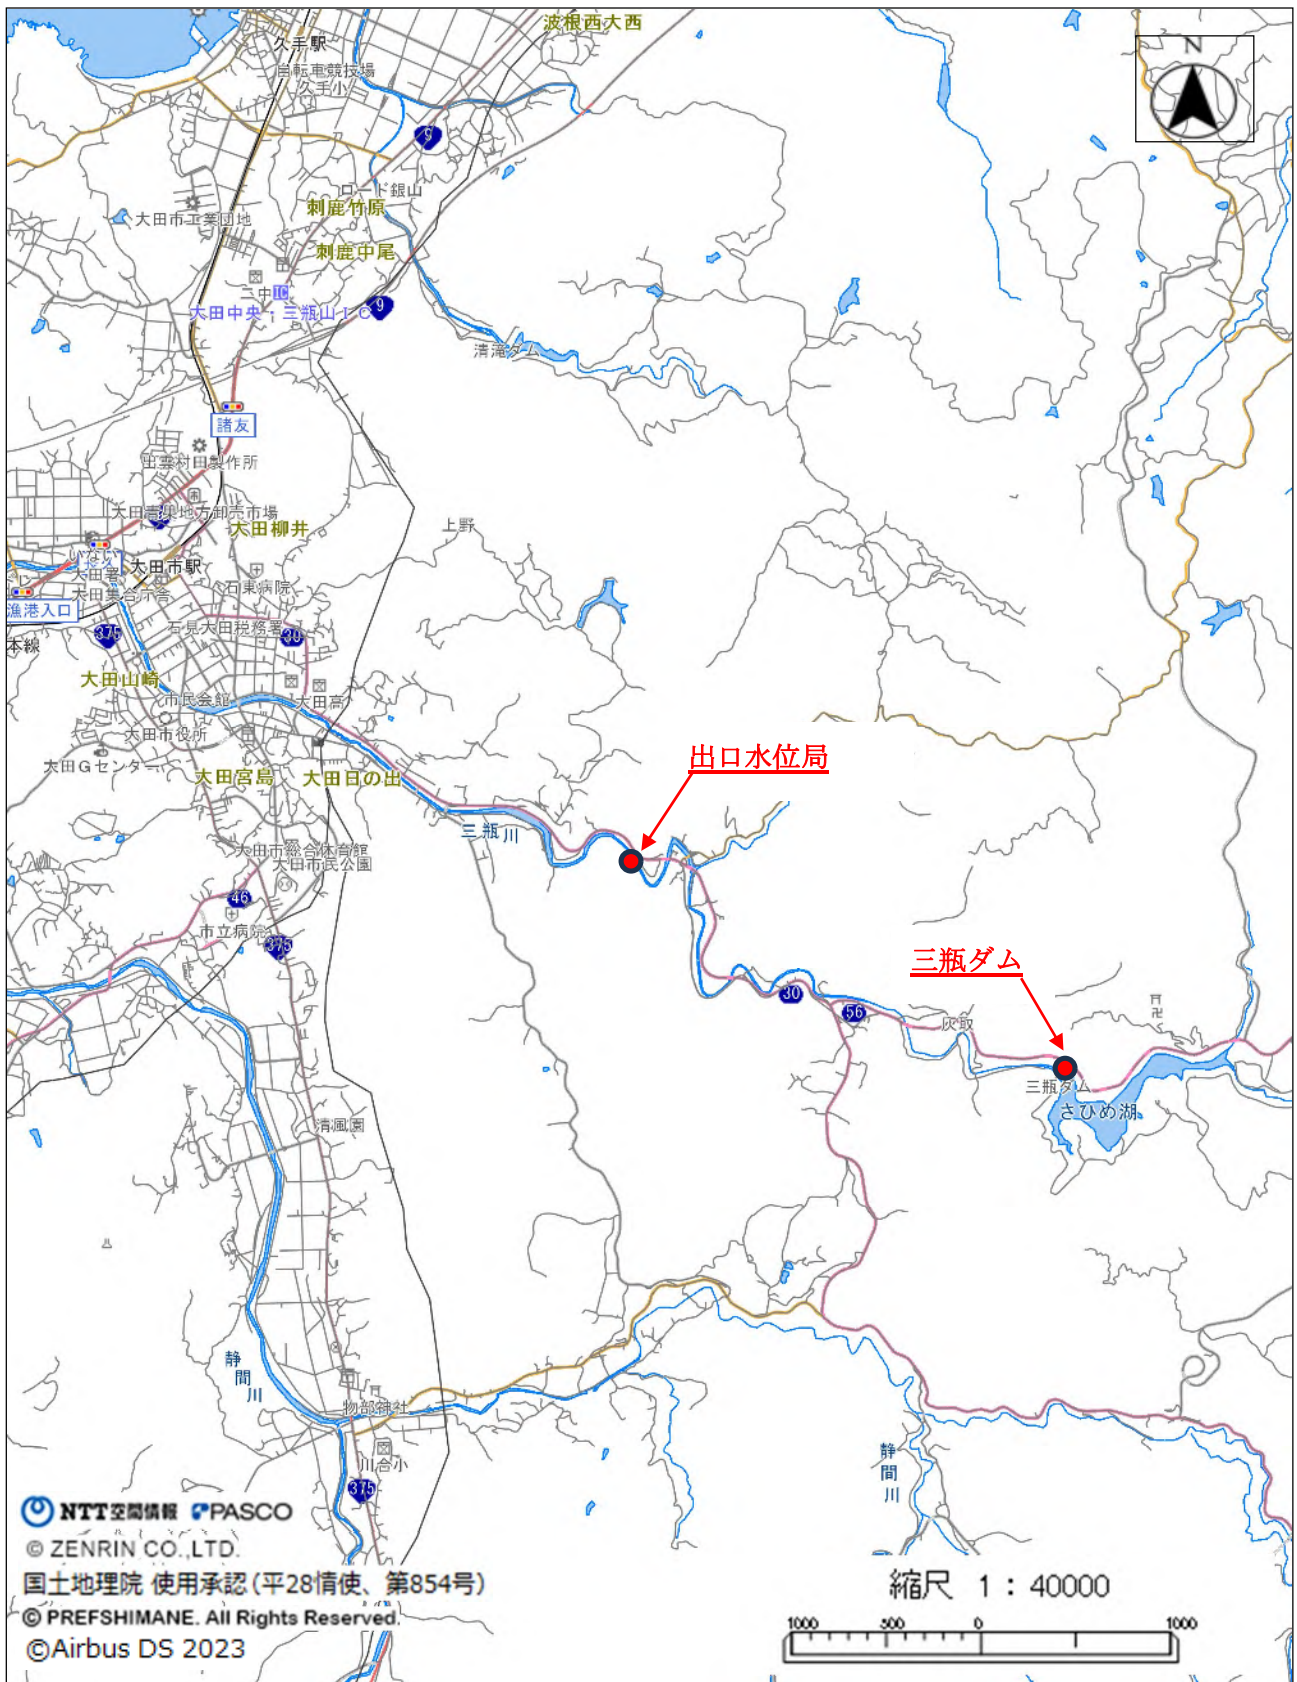

三瓶ダム貯水位予測グラフ

令和8年8月4日作成

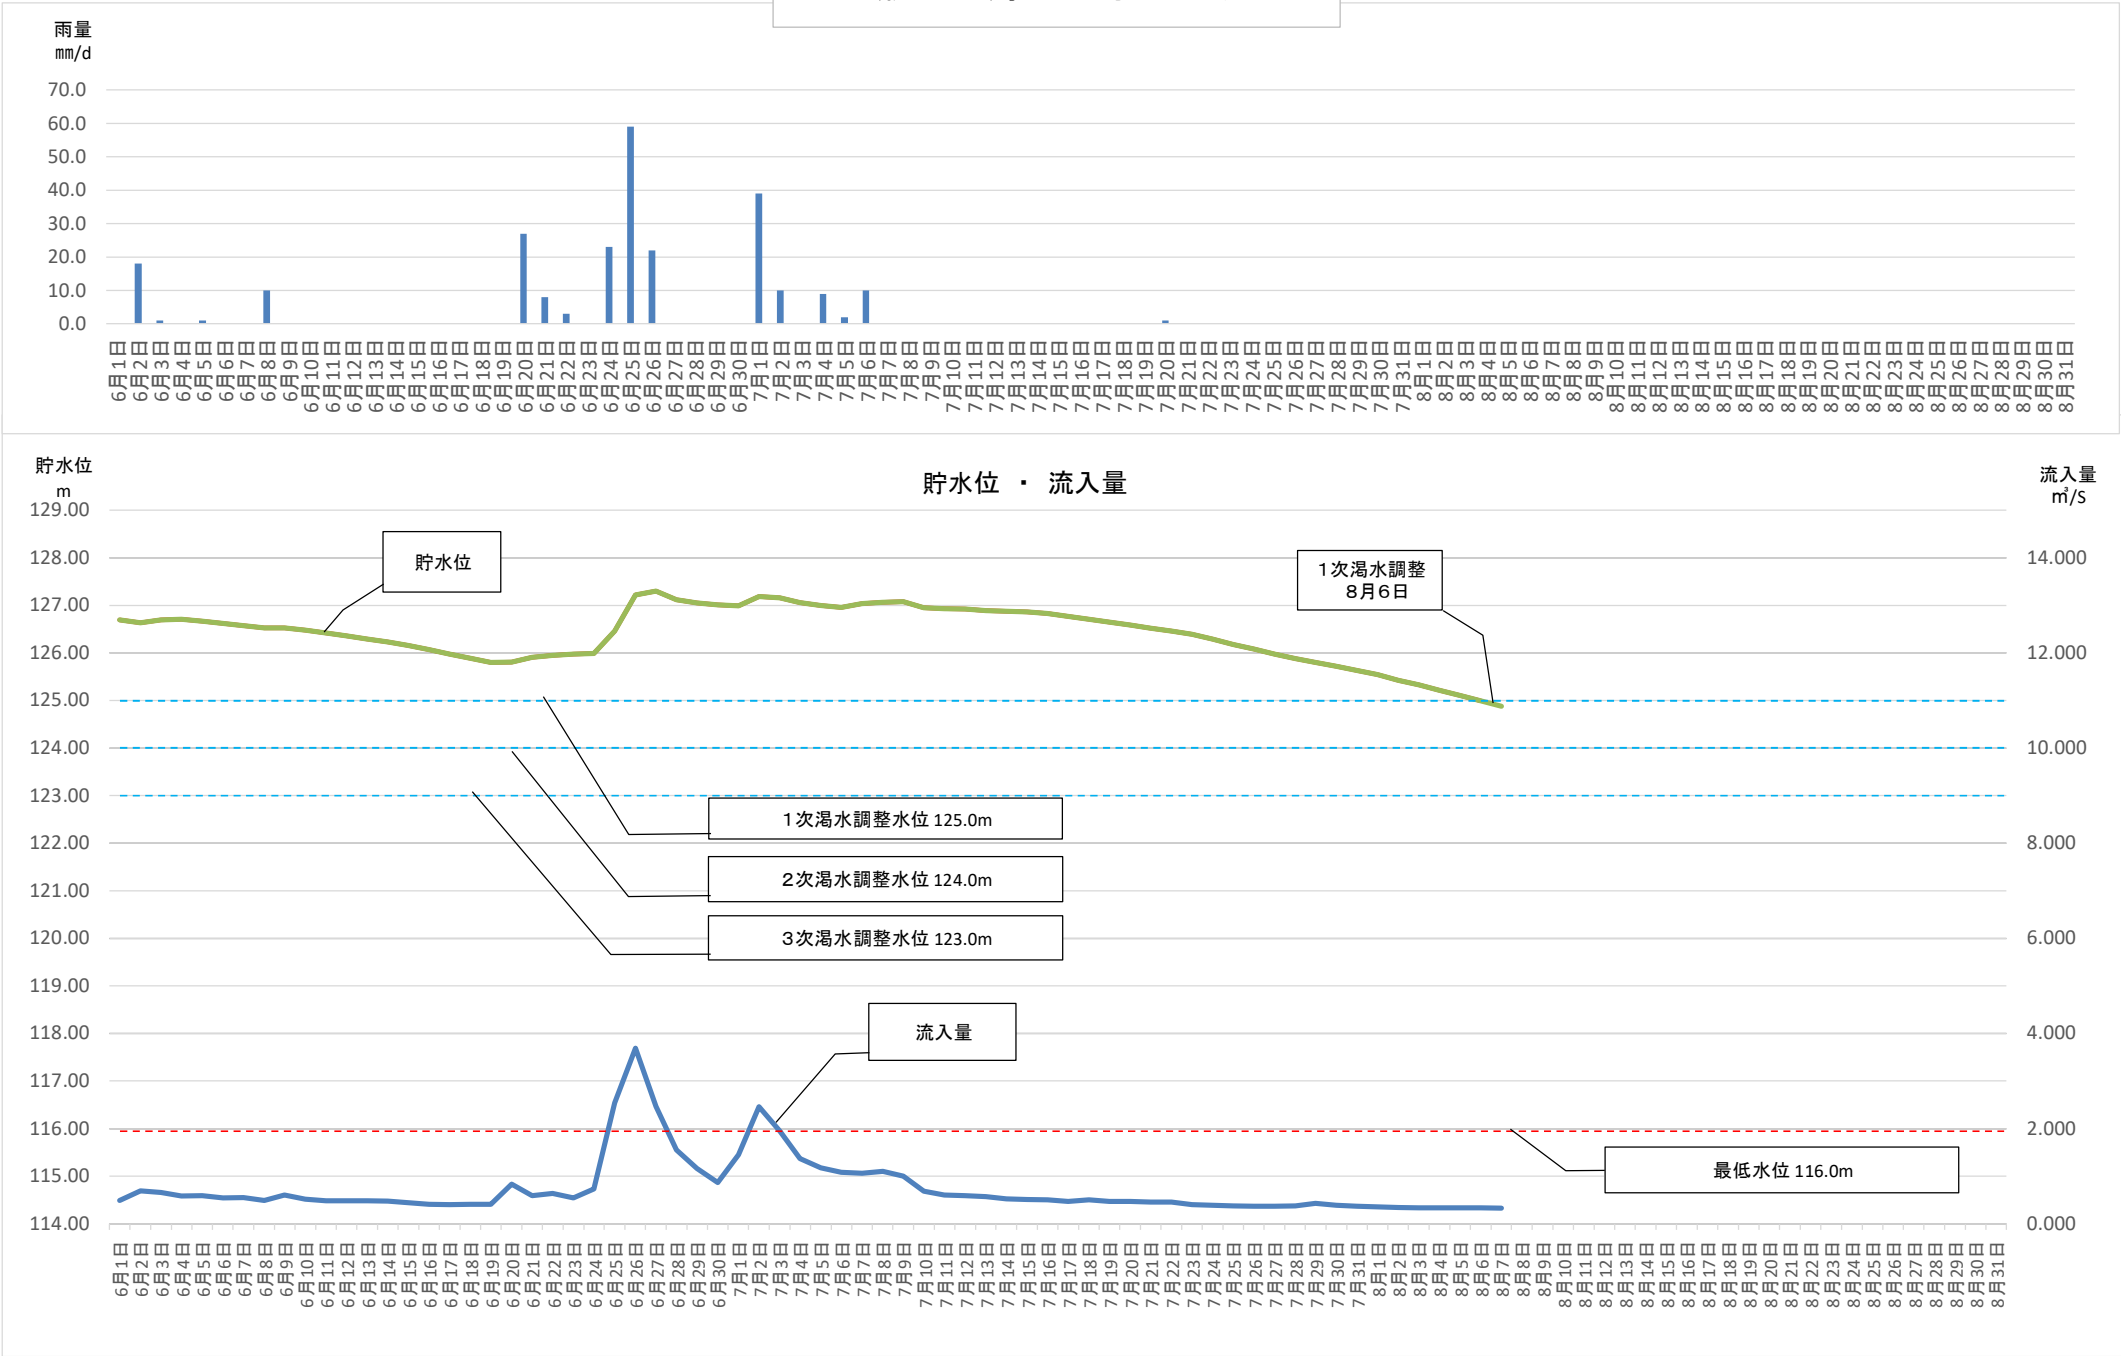

県土木部所管ダムの状況

令和8年8月4日
8:00 現在
土木部河川課

【土木部所管ダム】

ダム名	利水目的	利水容量(千m ³) (洪水期6/16~9/30)	貯水量(千m ³)	貯水率(%) (洪水期6/16~9/30)	運用状況
布部ダム	上水、工水 発電	2,300	1,426	62.0	8月4日（火） 12：00～1次湧水調整開始
山佐ダム	上水、発電	1,100	776	70.5	
布部・山佐両ダム合計		3,400	2,202	64.8	
三瓶ダム	上水、不特定	1,730	1,250	72.3	8月6日（木） 10：00～1次湧水調整開始予定
波積ダム	不特定	500	398	79.6	
八戸ダム	上水、工水 発電、不特定	5,200	4,066	78.2	
第二浜田ダム	不特定	650	600	92.3	
大長見ダム	上水、不特定、 発電	4,300	4,607	100.0	
御部ダム	発電、不特定	2,000	1,186	59.3	
笹倉ダム	不特定、発電	200	265	100.0	
銚子ダム	上水、不特定	1,050	800	76.2	
美田ダム	上水、不特定	216	174	80.6	