



誰
もが、
誰か
の、
た
か
ら
の
も
の。

さんべ 三瓶川流域において2次渇水調整に移行します

三瓶川流域では、8月6日(木)から「1次渇水調整」を実施しておりますが、その後もまとまった降雨がなく、県が管理する三瓶ダムの貯水位は本日(8月21日8時)時点において124.06mとなっています。

今後も貯水位の低下が見込まれることから、令和8年8月22日(土)9時より「2次渇水調整」に移行します。

なお、今後の気象状況によっては、調整の延期・中止の可能性があります。

【2次渇水調整の内容】

ダム下流の出口地点(大田市大田町出口)における灌漑用水流量^{※2}を50%減、維持流量^{※3}を10%減とする。なお、水道用水流量(0.05m³/s)はダムから直接取水しており、制限は行わない。

- ・通常時(調整前) 0.846m³/s=0.358m³/s(維持流量)+0.488m³/s(灌漑用水流量)
- ・1次渇水調整後 0.700m³/s=0.358m³/s(維持流量)+0.342m³/s(灌漑用水流量30%減)
- ・2次渇水調整後 0.566m³/s=0.322m³/s(維持流量10%減)+0.244m³/s(灌漑用水流量50%減)

※1.渇水調整開始条件

段階	渇水調整開始条件	主な調整内容
1次渇水調整	三瓶ダムの貯水位がE L 125.0m(概ね利水貯水容量71%)未満となった場合	出口水位局での灌漑用水流量を30%減量する。
2次渇水調整	三瓶ダムの貯水位がE L 124.0m(概ね利水貯水容量59%)未満となった場合	出口水位局での維持流量を10%減量、灌漑用水流量を50%減量する。
3次渇水調整	三瓶ダムの貯水位がE L 123.0m(概ね利水貯水容量50%)未満となった場合	出口水位局での維持流量を50%減量、灌漑用水流量を50%減量する。
4次渇水調整	三瓶ダムの貯水位がE L 123.0m(概ね利水貯水容量50%)未満となった際に、三瓶ダム水利使用調整会議を開催し対応を協議	


※2.灌漑用水流量：農業用水として確保する流量

※3.維持流量：河川の水環境などを確保するための最低限の流量

＜渇水に関する問い合わせ先＞


担当内容	電話番号	窓口
県内ダムの状況	0852-22-6207	島根県土木部河川課 河川開発室(藤原・高橋)
農業への影響(一般論)	0852-22-5154	島根県農林水産部 農業経営課(清水)
農業被害(高温・渇水)	0852-22-5109/5129	島根県農林水産部 農山漁村振興課(長野・柏木)
大田市水道への影響	0854-83-8111	大田市上下水道部水道課(岩倉)
大田市の農業への影響	0854-83-8083	大田市産業振興部農地整備課(岩谷)

位置図

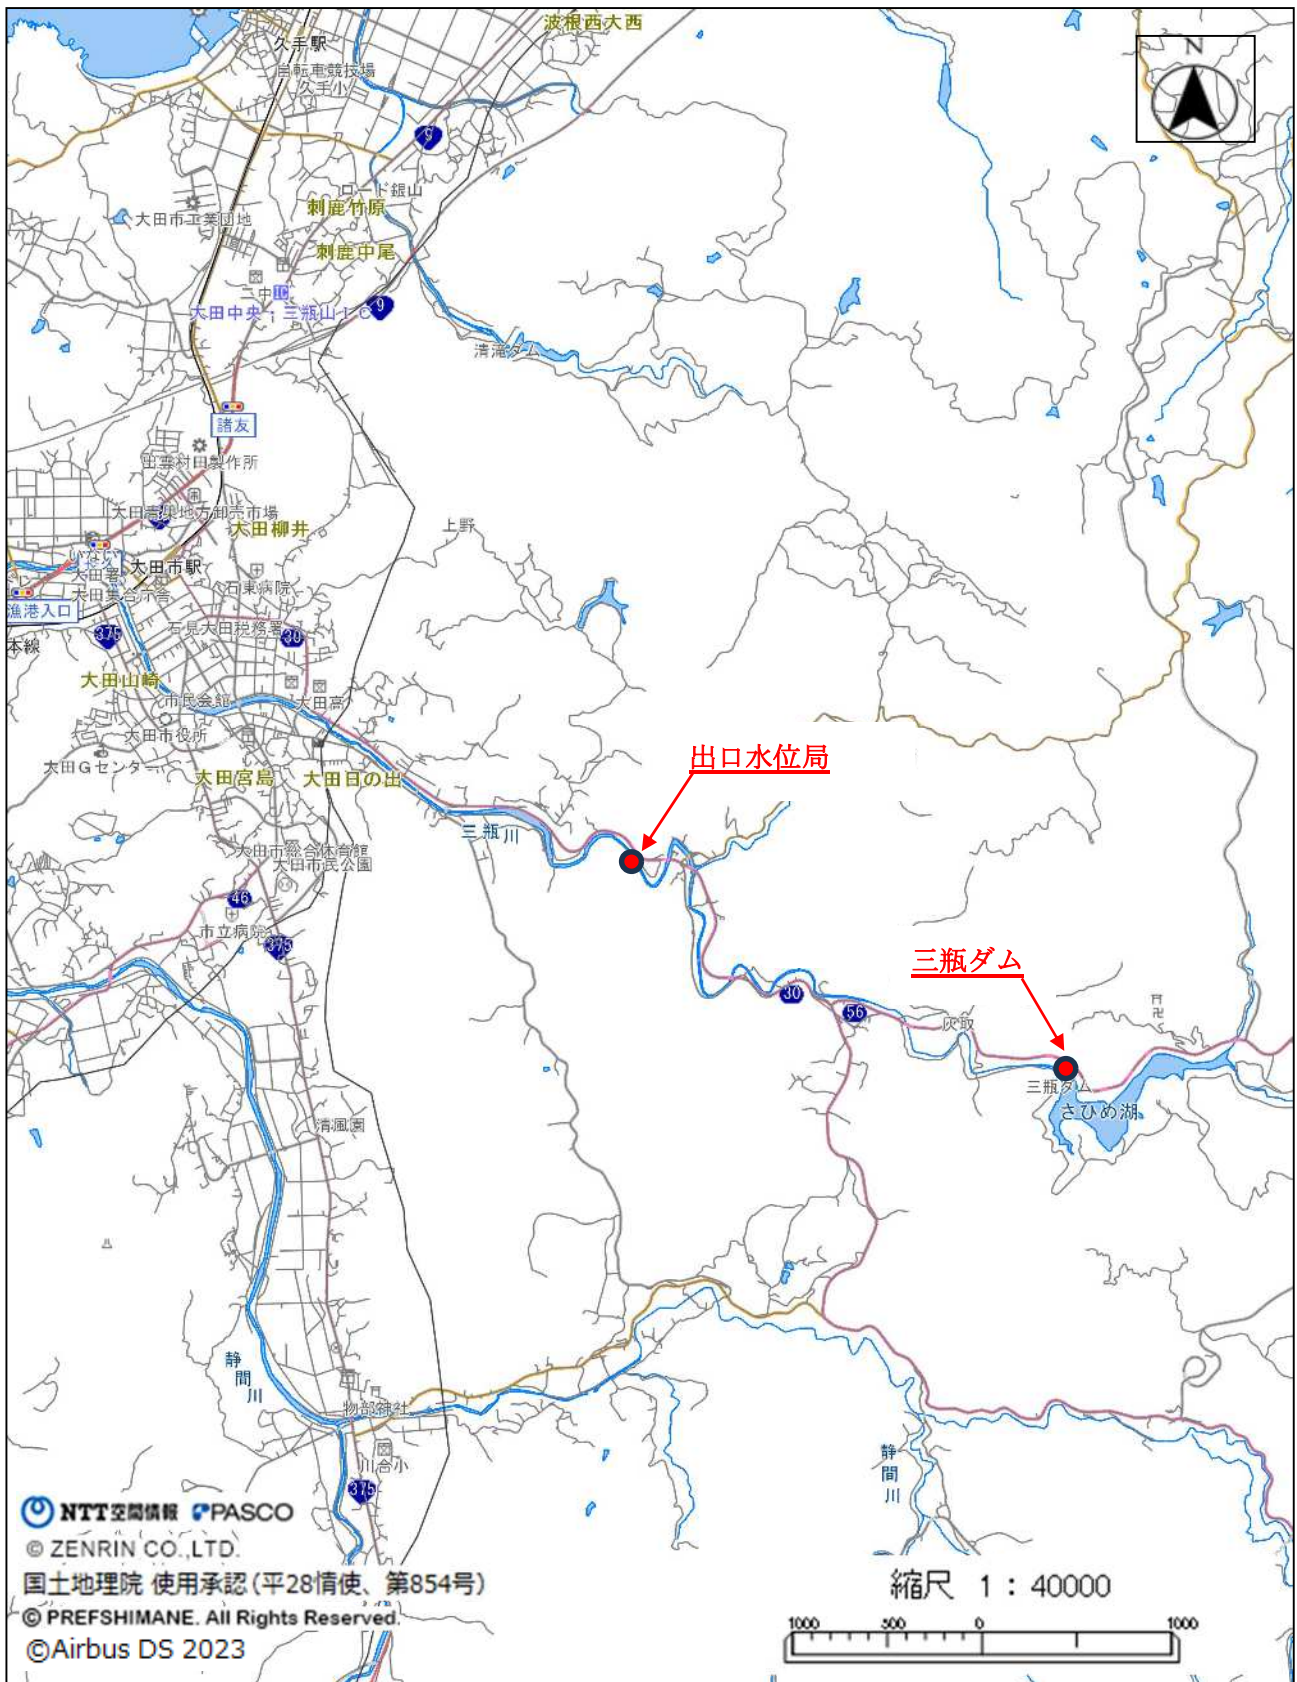

三瓶ダム貯水位予測グラフ

令和8年8月21日作成

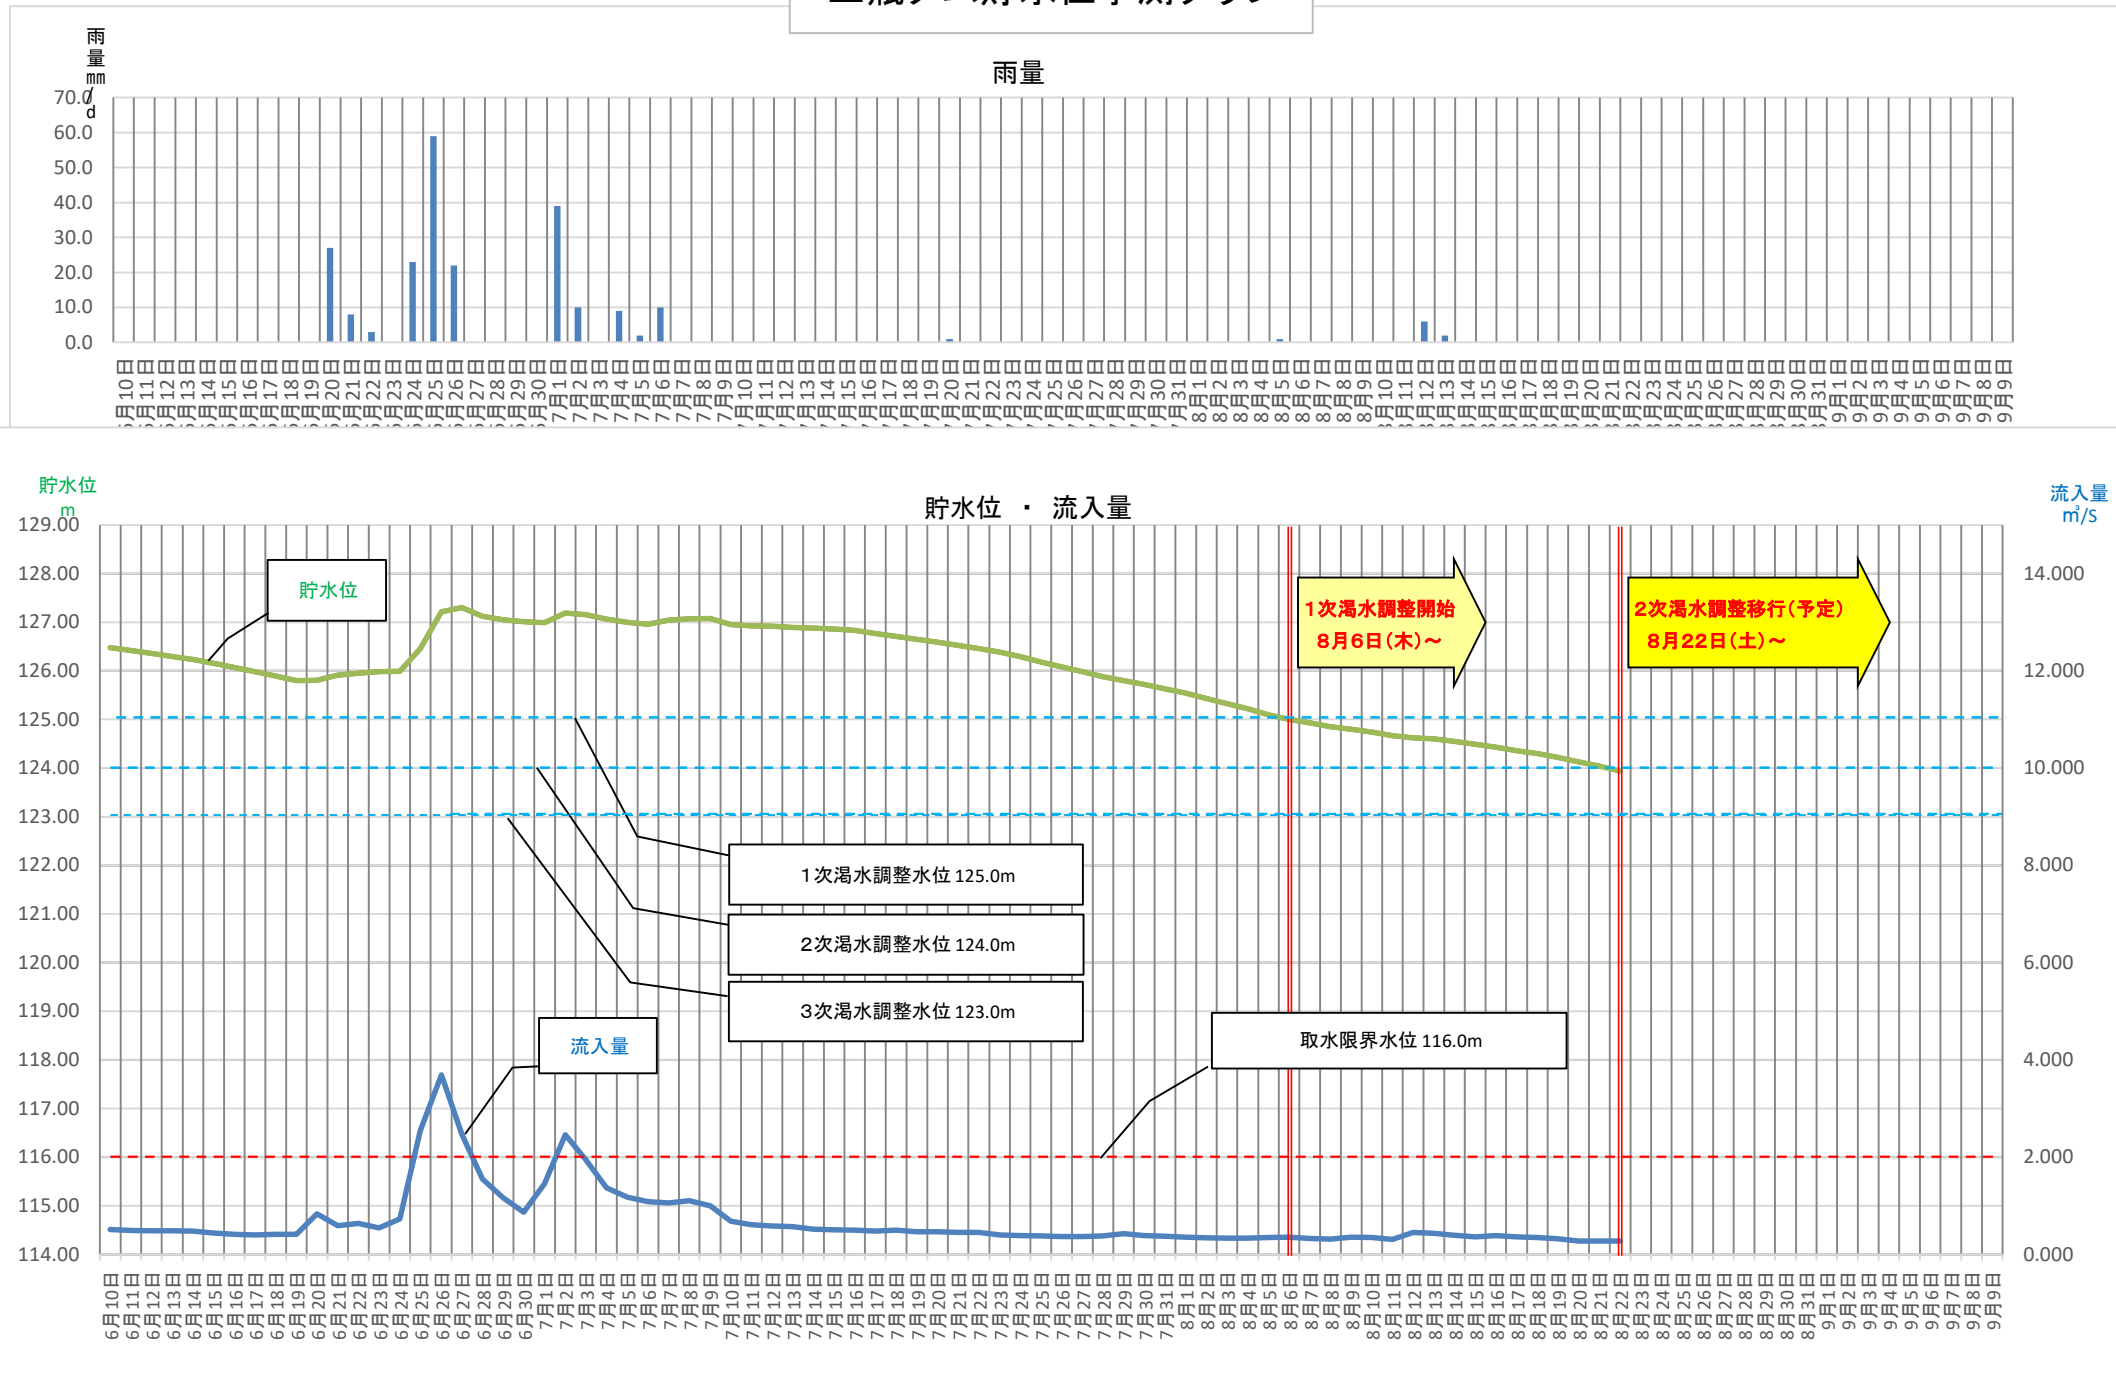

県土木部所管ダムの状況

令和8年8月21日
8:00 現在
土木部河川課

【土木部所管ダム】

ダム名	利水目的	利水容量(千 m^3) (洪水期6/16~9/30)	貯水量(千 m^3)	貯水率(%) (洪水期6/16~9/30)	運用状況
布部ダム	上水、工水 発電	2,300	1,104	48.0	8月4日（火）12：00～1次湧水調整開始 8月12日（水）10：00～2次湧水調整移行
山佐ダム	上水、発電	1,100	505	45.9	
布部・山佐両ダム合計		3,400	1,609	47.3	
三瓶ダム	上水、不特定	1,730	1,021	59.0	8月6日（木）10：00～1次湧水調整開始 8月22日（土）9：00～2次湧水調整移行（予定）
波積ダム	不特定	500	255	51.0	
八戸ダム	上水、工水 発電、不特定	5,200	4,205	80.9	
第二浜田ダム	不特定	650	594	91.4	
大長見ダム	上水、不特定、 発電	4,300	4,599	100.0	
御部ダム	発電、不特定	2,000	579	29.0	
笹倉ダム	不特定、発電	200	157	78.5	
銚子ダム	上水、不特定	1,050	705	67.1	
美田ダム	上水、不特定	216	142	65.7	